



PÔDORYS STRECHY – FV KÁBLOVÉ TRASY

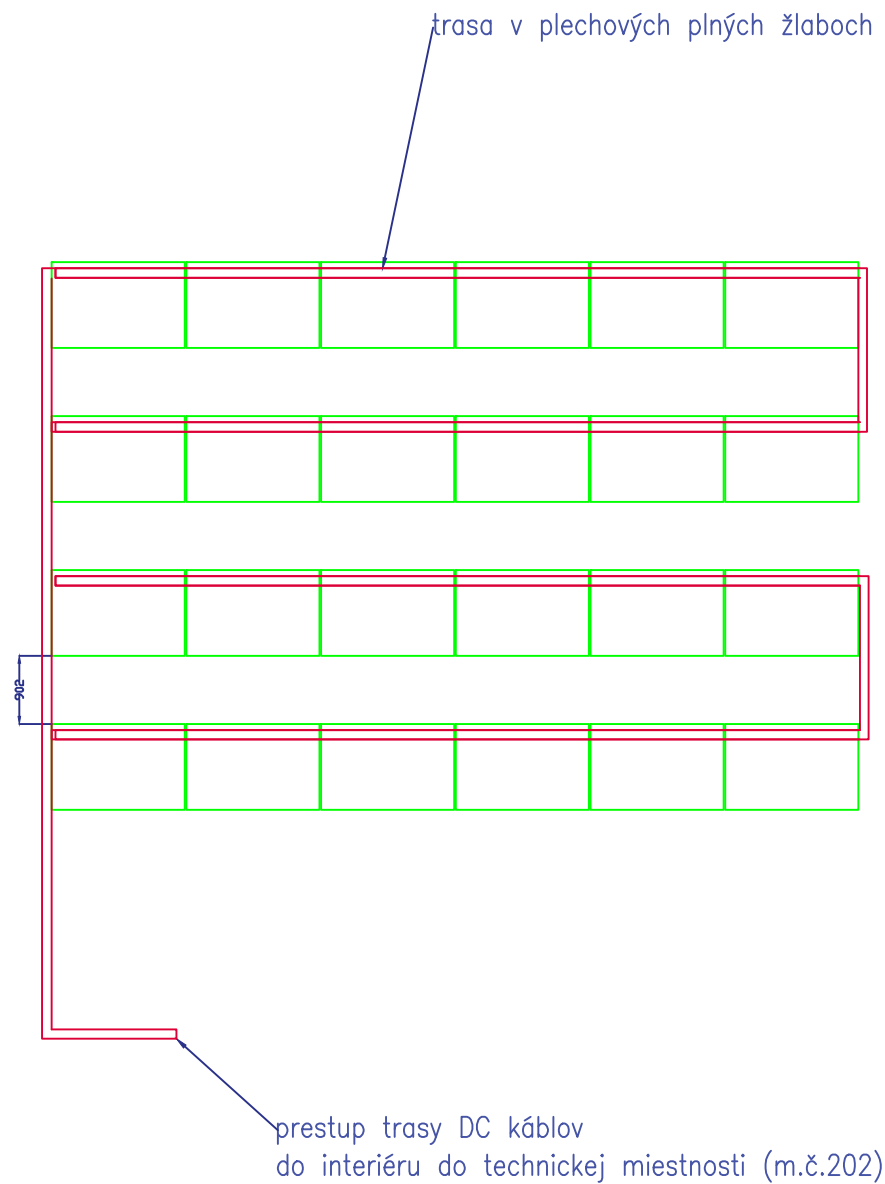

REZ SPOLOČNOU TRASOU

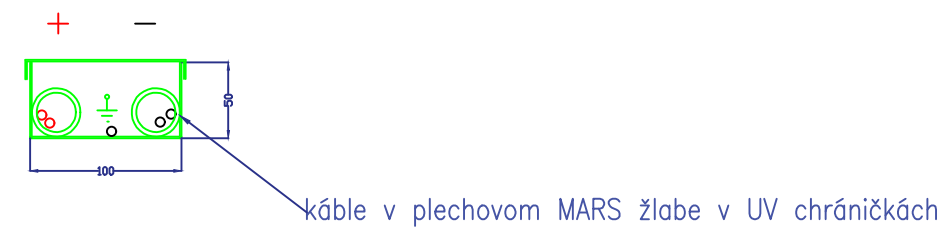

KLIPY NA UCHYTENIE KÁBLOV O RÁM FV PANELA PRÍKLAD PERFÓROVACEJ
PODLOŽKY



- POZNÁMKY
- KÁBLE JE NUTNÉ MAXIMÁLNE CHRÁNIŤ PRED UV ŽIARENÍM (VLOŽENÍM DO PLECHOVÝCH ŽLABOV, UV ODOLNÝCH CHRÁNIČIEK A POD.
 - JEDINÁ OCHRANA NA DC STRANE JE ZOSILNENÁ KÁBLOVÁ IZOLÁCIA – MUSÍ SA VO ZVÝŠENEJ MIERE DBAŤ NA JEJ NEPOŠKODENIE VPLYVOM VONKAJŠÍCH POVETERNOSTNÝCH FAKTOROV (SLNKO, TEPLOTA, SNEH, VIETOR) A VPLYVOM NEKVALITNEJ MONTÁŽE!!!
 - SPOJE SA MUSIA VYHOTOVOVAŤ PREDPISANÝM SPÔSOBOM ZA POUŽITIA MC4 KONEKTOROV OD JEDNÉHO VÝROBCU
 - NUTNÉ UZEMNENIE PANELOV A KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÉ PREDPISANÝM SPÔSOBOM – CEZ PERFÓROVACIE PODLOŽKY

SADA ČÍSLO : 1 2 3 4 5 6 7

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	HIP	KOMEL KOMEL, s.r.o. SABINOVSKÁ 1, 080 01 PREŠOV	
Ing. Anton Uličný	Ing. Anton Uličný	Ing. Anton Uličný	Ing. arch. Milan Rešovský		
OKRES : PREŠOV		Miesto-OBEC : PREŠOV			
INVESTOR : Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov				FORMÁT	2A4
STAVBA : Dom smútku Prešov				DÁTUM	05/2025
				STUPEŇ PD	PUP
				ČÍSLO ZÁKAZKY	
				ČASŤ	BLESKOZVOD (LPS)
KAT. ÚZEMIE : PREŠOV		parc. č. KN-C 807/2		MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
OBJEKT : SO 01 – Hlavný objekt					
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY – KÁBLOVÉ TRASY				1:150	06