

Výpočet dostatočnej vzdialenosti

Dátum: 15. 5. 2025

Podľa medzinárodnej normy: STN EN 62305-3:20xx

Číslo zákazníka/projektu.: 2025-002 / DS-PO

Projektant/montážna firma:

Spoločnosť: KOMEL s.r.o.


Názov: Dom smútku Prešov

Ulice: Krátka 2

PSČ:

Telefón:

LPS III

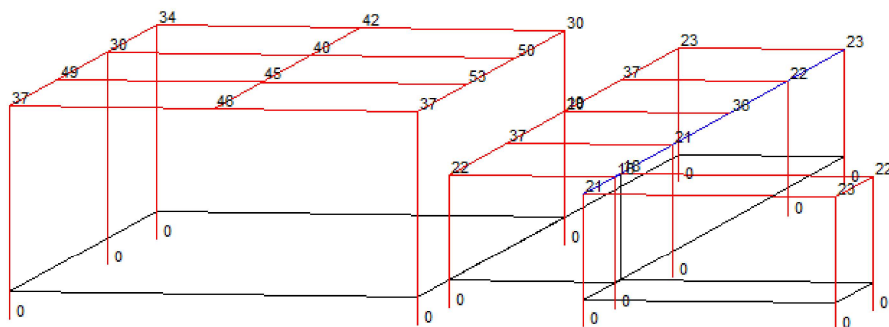

Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

Zákazník/objednatel':

Číslo zákazníka: 2025-002

Meno:

Ulica:

PSČ: --

Projekt:

Číslo projektu: DS-PO

Názov projektu:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: III

Prúdové zaťaženie: 100 kA

km - Izolačná hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m